ADAPTADOR DE ACOPLE DE RANURA DE PVC Y CPVC CÉDULA 80

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

GCA-3A-0912

Los adaptadores de acople de ranura de Spears® fueron diseñados utilizando los acopladores flexibles estilo 75 y 77 de Victaulic. Otros acople de diseño flexible similar pueden utilizarse. PRECAUCIÓN: La utilización de acople de estilo rígido pueden dañar al adaptador de acople de ranura. Consulte al fabricante de la abrazadera para una selección apropiada.

LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

Los procedimientos a continuación son recomendados para un ensamble apropiado del adaptador de acople de ranura.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION

1er. PASO

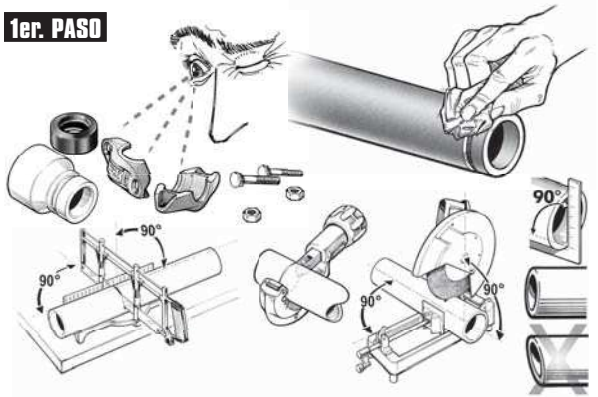

2do. PASO

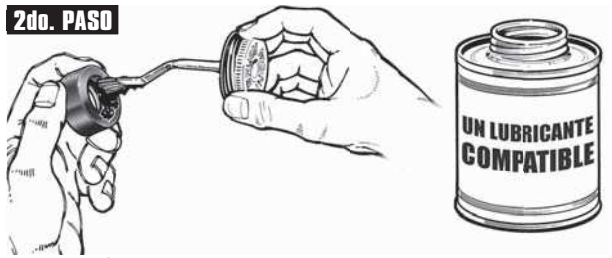

PRECAUCIÓN: Ciertos lubricantes pueden contener una base de petróleo u otros químicos los cuales podrían causar daños al empaque y al adaptador. Es la responsabilidad del instalador el verificar con el fabricante la idoneidad para su uso del lubricante seleccionado.

3er. PASO

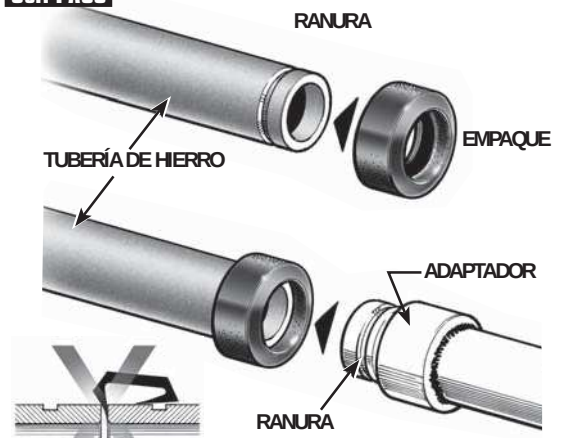

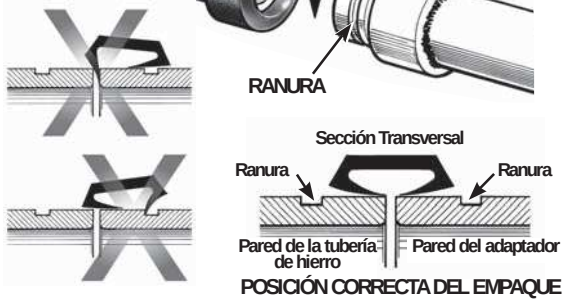

POSICIÓN CORRECTA DEL EMPAQUE

4to. PASO

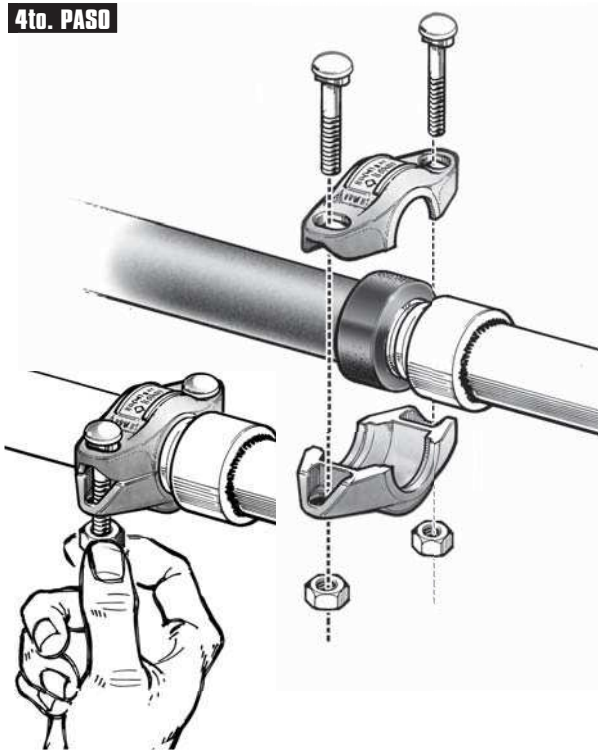

5to. PASO

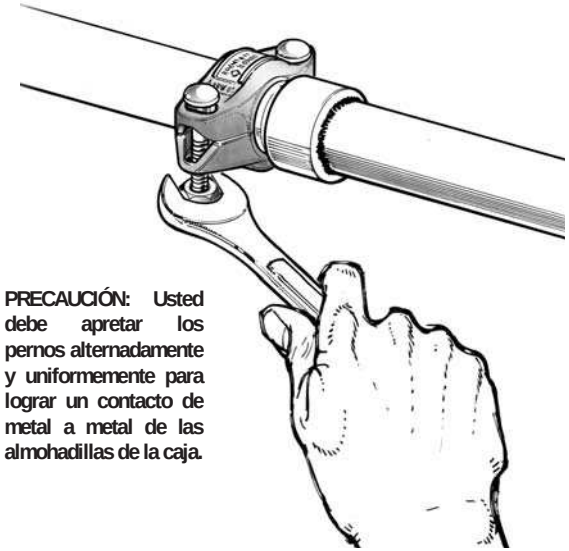

PRECAUCIÓN: Usted debe apretar los pernos alternadamente y uniformemente para lograr un contacto de metal a metal de las almohadillas de la caja.

6º. PASO Inspeccione las juntas antes y después de la prueba de presión. Busque por espacios entre las almohadillas de los pernos y por las cuñas de la caja que no estén dentro de las ranuras. Asegúrese de que el alineamiento de la tubería no ponga estrés indebido sobre el adaptador de acople de ranura.

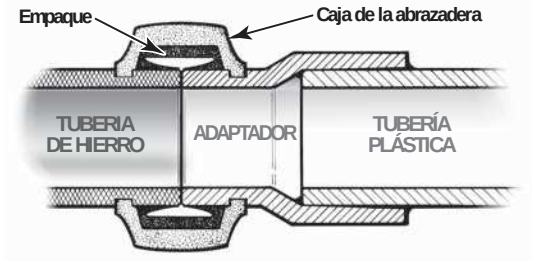

7º. PASO Como una precaución adicional para mejorar el diseño estructural del sistema, se sugiere que un colgador o soporte se localice cercas a o en la junta del adaptador de acople de ranura.

Consulte al fabricante de la abrazadera para los requerimientos adecuados para colgadores y soporte.

SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE
15853 Olden Street, Sylmar, CA 91342
PO Box 9203, Sylmar, CA 91392
(818) 364-1611 • www.spearsmfg.com

© Copyright 2012 Spears® Manufacturing Company.
Reservados todos los Derechos. Impreso en EE. UU. 09/12

GCA-3A-0912